

EPFL PL DII  
BS 127 (Bâtiment BS)  
Station 4  
CH - 1015 LAUSANNE  
DII - Exploitation

Téléphone : +4121 693 52 22  
Fax : +4121 693 52 00  
Site web : www.epfl.ch/dii/

## AVIS À TOUS LES UTILISATEURS DE L'EPFL

Information du Domaine Immobilier et Infrastructures, Unité Exploitation

### Sécurité


Votre sécurité contre l'électrisation est assurée à l'aide de dispositifs de protection complémentaire (FI ou DDR), installés sur les tableaux de types R1, R2, R3, R4 et R5 de l'EPFL. Ceux-ci équipent des locaux spécifiques, tels que laboratoires, ateliers de réparations, salles de démonstrations, bancs d'essais, etc.

Conformément aux normes en vigueur, nous vous invitons, en tant qu'usagers dont les activités sont inhérentes à ce genre de locaux, à n'utiliser que des prises pourvues de dispositifs de protection complémentaire (FI ou DDR) pour la connexion des appareils électriques de recherches et d'essais.

Ces mêmes normes nous imposent des contrôles périodiques. Toutefois, comme ces appareils sont pourvus d'un bouton "test" qui permet de vérifier leur bon fonctionnement, nous vous conseillons d'effectuer cette vérification régulièrement (une fois par mois). En cas de défectuosité, faites appel au **115**.

**Attention:** *Le test interrompt l'alimentation électrique des groupes de prises protégées par ce dispositif.*

Les 2 principaux modèles (FI ou DDR) sont:

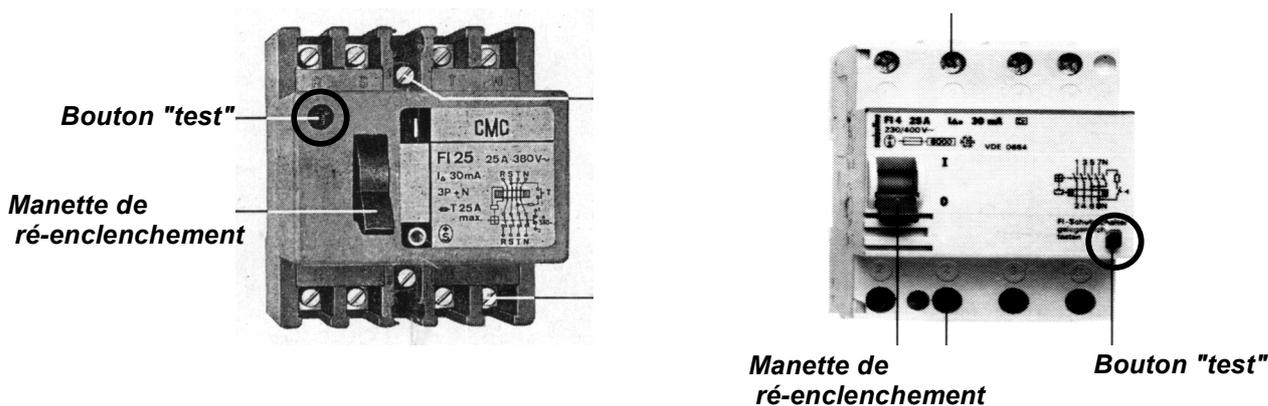

Photos représentatives des tableaux susmentionnés pouvant être installés dans les locaux de l'EPFL:

